



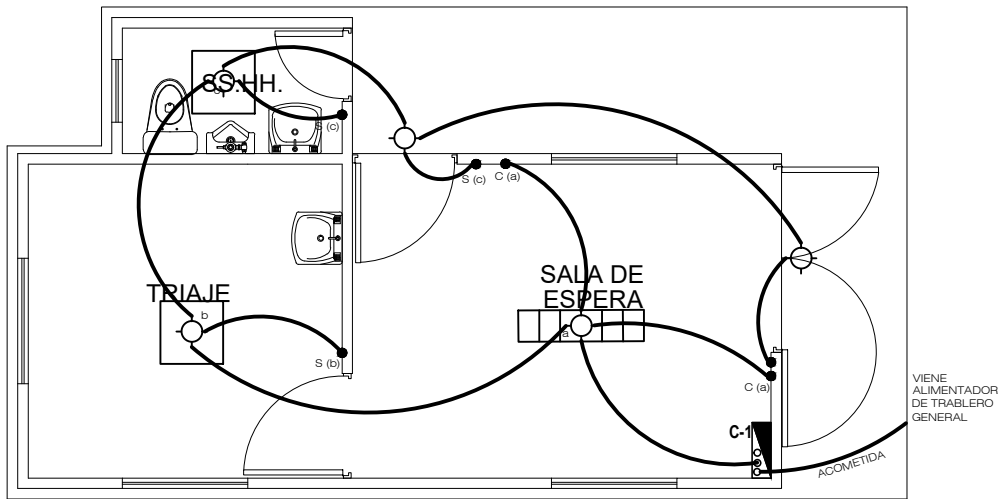



CIRCUITO DE ALUMBRADO

Esc. 1/50

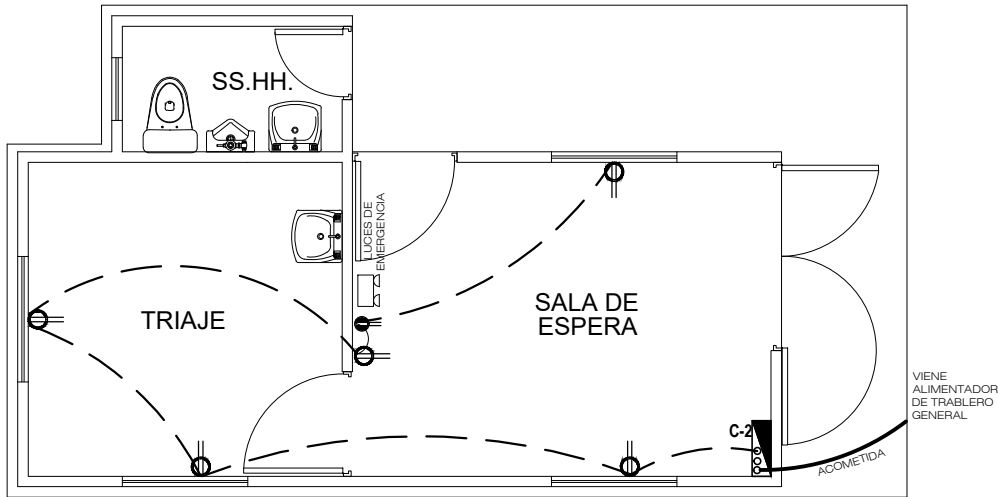


CIRCUITO TOMACORRIENTES

Esc. 1/50

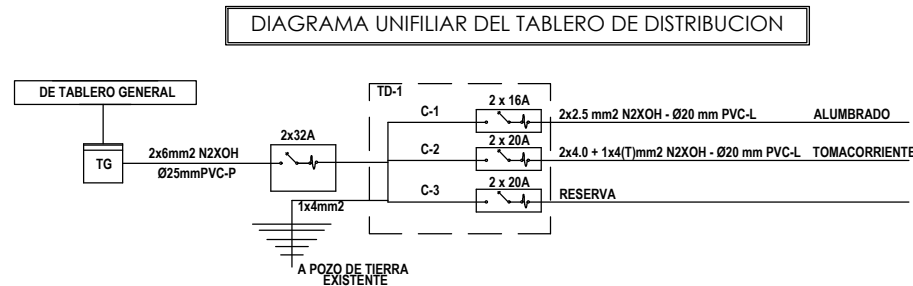

PANEL LED 120x30 40W LUZ DÍA

MATERIAL BORDE ALUMINIO
DIMENSIONES 120.4x30.4x1.1cm
LED SMD 2835
POTENCIA 40W
TIPO DE LUZ DIRECTA
VOLTAJE AC 85-265V
VIDA ÚTIL 30,000 hrs.




PANEL LED 60x60 48W LUZ DÍA

MATERIAL BORDE ALUMINIO
DIMENSIONES 60.4x60.4x1.1cm
LED SMD 2835
POTENCIA 48W
TIPO DE LUZ DIRECTA
VOLTAJE AC 170-265V
VIDA ÚTIL 50,000 hrs.

DETALLE DE LUMINARIAS

Esc. 1/20

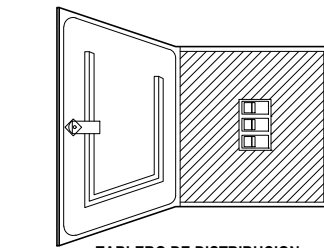


TABLERO DE DISTRIBUCION

- CAJA EMPOTRADA EN MURO, DEL TIPO METALICO
- PUERTA Y CHAPA, ACABADO CON PINTURA MARTILLADO
- INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS Y DIFERENCIALES POR CIRCUITO (VER ESPECIFICACIONES TECNICAS)



TOMACORRIENTE

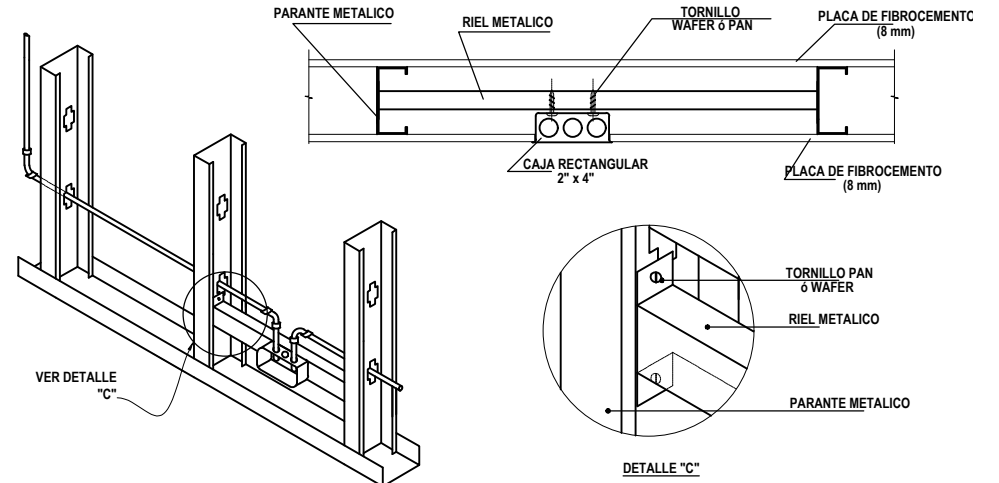

DETALLE DE INST. ELEC. EN TABIQUES

Esc. 1/20

ESPECIFICACIONES TECNICAS	
MATERIALES REF. SISTEMAS	DESCRIPCION
CONDUCTORES	- LOS CONDUCTORES DE 2.5 y 4mm², SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE 99.9% ICS DE CONDUCTIBILIDAD, TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC MEJORADO, DEL TIPO N2XOH (TERMOPLASTICO RESISTENCIA A LA HUMEDAD, 70 °C) PARA 1000V. - LOS CONDUCTORES DE 6mm² Y SUPERIORES, SERAN DE COBRE ELECTROLITICO DE 99.9% ACS DE CONDUCTIBILIDAD, TENDRAN AISLAMIENTO DE PVC DEL TIPO TW TERMOPLASTICO RESISTENTE A LA HUMEDAD, 60 °C), PARA 600V. - LA MINIMA SECCIO A EMPLEAR EN CIRCUITOS DERIVADOS, SERA DE 2.5mm². - LOS CONDUCTORES CON SECCIONES SUPERIORES A 6mm², SERAN CABLEDOS. - NINGUN EMPALME QUEDARA EN LAS TUBERIAS. - ES RECOMENDABLE QUE LOS CONDUCTORES TENGAN UN COLOR DIFERENTE PARA CADA FASE.
TUBERIAS	- LAS TUBERIAS Y ACCESORIOS, SERAN DE POLICLORURO DE VINILO (PVC) DEL TIPO STANDAR AMERICANO PESADO (P), LA MINIMA TUBERIA A EMPLEAR SERA 15mm (1/2"). - LOS ACCESORIOS DE LAS TUBERIAS, PRINCIPALMENTE LAS CURVAS, SERAN DE FABRICA.
CAJAS	- LAS CAJAS PARA SALIDAS DE ALUMBRADO, TOMACORRIENTES, CARGAS ESPECIALES Y DE PASE, SERAN DE FIERRO GALVANIZADO DEL TIPO PESADO, DE 1.5mm DE ESPESOR. - LAS CAJAS DE FIERRO GALVANIZADO RECIBIRAN UNA MANO DE PINTURA ANTICORROSIVA Y UNA Y UNA MANO DE ACABADO, PROTECCION E IDENTIFICACION. - LAS CAJAS OCTOGONALES DE 100x40mm, PARA ALUMB. RECIBIRAN NO MAS DE 4 TUB. DE Ø15mm. - LAS CAJAS RECTANGULARES DE 100x55x50mm, PARA TOMAC. RECIBIRAN NO MAS DE 2 TUB. DE Ø15mm.
INTERRUPTORES TOMACORRIENTES	- LOS INTERRUPTORES SERAN DEL TIPO PARA EMPOTRAR, CAPACIDAD NOMINAL 10 AMP. Y PARA TOMACORRIENTES SERAN DEL TIPO PARA EMPOTRAR DOBLES DE SIMPLE CONTACTO, LA CAPACIDAD SERA DE 10 AMP, LA PLACA SERA IGUAL O SIMILAR A LOS MODELOS DE LA SERIE MAGIC DE BTICINO. - LOS INTERRUPTORES SE INSTALARAN A 0,15m (MINIMOS, DE SU EJE) DEL VANO PROXIMO.

LEYENDA		
SIMBOLO	DESCRIPCION	ALTURA n.p.t.
—	CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN EL TECHO	
—	CIRCUITO EN CONDUCTO EMBUTIDO EN PISO O PARED	
■	TABLERO GENERAL EMPOTRADO	1.40 m.
□	SALIDA PARA LAMPARA EMPOTRADO AL TECHO	3.00 m.
□	SALIDA PARA LAMPARA EN PARED	3.00 m.
□	LUCES DE EMERGENCIA	2.50 m.
□	TOMACORRIENTE SIMPLE DOBLE	0.40 m.
□	TOMACORRIENTE SIMPLE DOBLE SUPERIOR	2.50 m.
□	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE Y CONMUTADO	1.40 m.

 GRM GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUTURA SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS		PROYECTO : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DE PACIENTES CON ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DE LA RED DE SALUD MOQUEGUA"	
PLANO : INSTALACIONES ELECTRICAS Y DETALLES P. S. MUYLAKUE GERENTE DE INFRAESTRUTURA: Ing. ABRAHAM MARIO PONCE SOSA SUB GERENTE DE ESTUDIOS: Ing. ELVIS RIDER CORDOVA NINA RESPONSABLE DE PROYECTO: Ing. ROBERT MARTIN RODRIGUEZ GARCIA DISEÑO: Arq. HUGO OSCAR IDME CONDORI		UBICACION : DEPARTAMENTO : MOQUEGUA PROVINCIA : MARISCAL NIETO DISTRITO : SAN CRISTOBAL PUESTO DE SALUD : MUYLAKUE	DIBUJO : FRANK A. PEREYRA ESCALA : INDICADA FECHA : MARZO - 2021
		LAMINA : IE-01	